



AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk
 Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
 tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
 Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875
 Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11
 Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verlag nr. <u>PO 1227 23501</u>	Lid nr.:	Aanvrager:
Verantwoordelijke voor de werken: Naam, Voornaam: <u>Melkeny v. Leefdaal</u>	Gegevens: Naam, Voornaam: <u>Melkeny van Leefdaal</u> Adres: <u>Van Bejubenlaan 3</u> Post nr. + stad: <u>3061 LEEFDAAAL</u> Tel: <u>0475 448613</u>	Eigenaar of beheerder: <u>[Signature]</u>
Ident. Kaart nr.:		
BTW nr.: BE <u>400639593</u>		

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ARAB

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270	<input checked="" type="checkbox"/> Ingebruikname	<input type="checkbox"/> wijziging	<input type="checkbox"/> uitbreiding	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271 bis	<input checked="" type="checkbox"/> Wooneenheid
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> mobiel	<input type="checkbox"/> tijdelijk		<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	<input type="checkbox"/> Huishoudelijke werkeenheden
<input type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> periodiek	<input type="checkbox"/> controle		<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Gemeenschappelijke delen
	<input type="checkbox"/> verzwaring	<input type="checkbox"/> overdracht		<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Andere

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler	EAN	<input checked="" type="checkbox"/> EAN niet meegedeeld	<input type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: <u>4799542</u>	Meterstand dag: <u>54,9</u>	nacht: <u>52,8</u>
	Bescherming aansluiting (A): <input type="checkbox"/> 20 <input checked="" type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100		nr.: Meterstand:
Gegevens installatie	Nominale spanning: <input type="checkbox"/> 230V <input checked="" type="checkbox"/> 3x230V <input type="checkbox"/> 3N400V		Type aardelektrode:
	Maximale nominale stroom (A): <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100		<input checked="" type="checkbox"/> aardingslus <input type="checkbox"/> pen / baar
	Voedingsleiding hoofdbord: <u>5</u> X <u>10</u> mm ² - Type: <u>EXB</u>		
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting: <u>40</u> A / <u>300</u> mA	Aantal borden:	Aantal eindstroombanen:
<input checked="" type="checkbox"/> Zie bijlage			

Metingen - testen - controles - verzegeling:

Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel I>/doorsnede Schema's

Aardingsweerstand 30 Ω Algemeen isolatieniveau: 50 MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test DSI

Differentieelstroominrichting: werd verzegeld was verzegeld was niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<u>[Signature]</u>	Visum DNB:
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie	<u>[Signature]</u>	Aangestelde DNB:
<input type="checkbox"/> Nihil		Naam:
Opmerkingen	<u>[Signature]</u>	Visum:
<input type="checkbox"/> Nihil		

Besluit(en):

De nieuwe installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.
 De bestaande installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:
 vóór 03/04/2007 (*)
 • door hetzelfde erkend organisme (**)
 (*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering


Agentbezoeken:

Naam: Brouwers Agent nr.: 1227 Datum: 03.04.2007
 Aantal bijlagen: Situatieschema('s): 1 Eéndraadschema('s): 1

Voor de directeur generaal: Handtekening

[Signature]
 BROUWERS LEO
 CENTRUM TV CENTRE
 3000 BRUSSEL

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een Kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

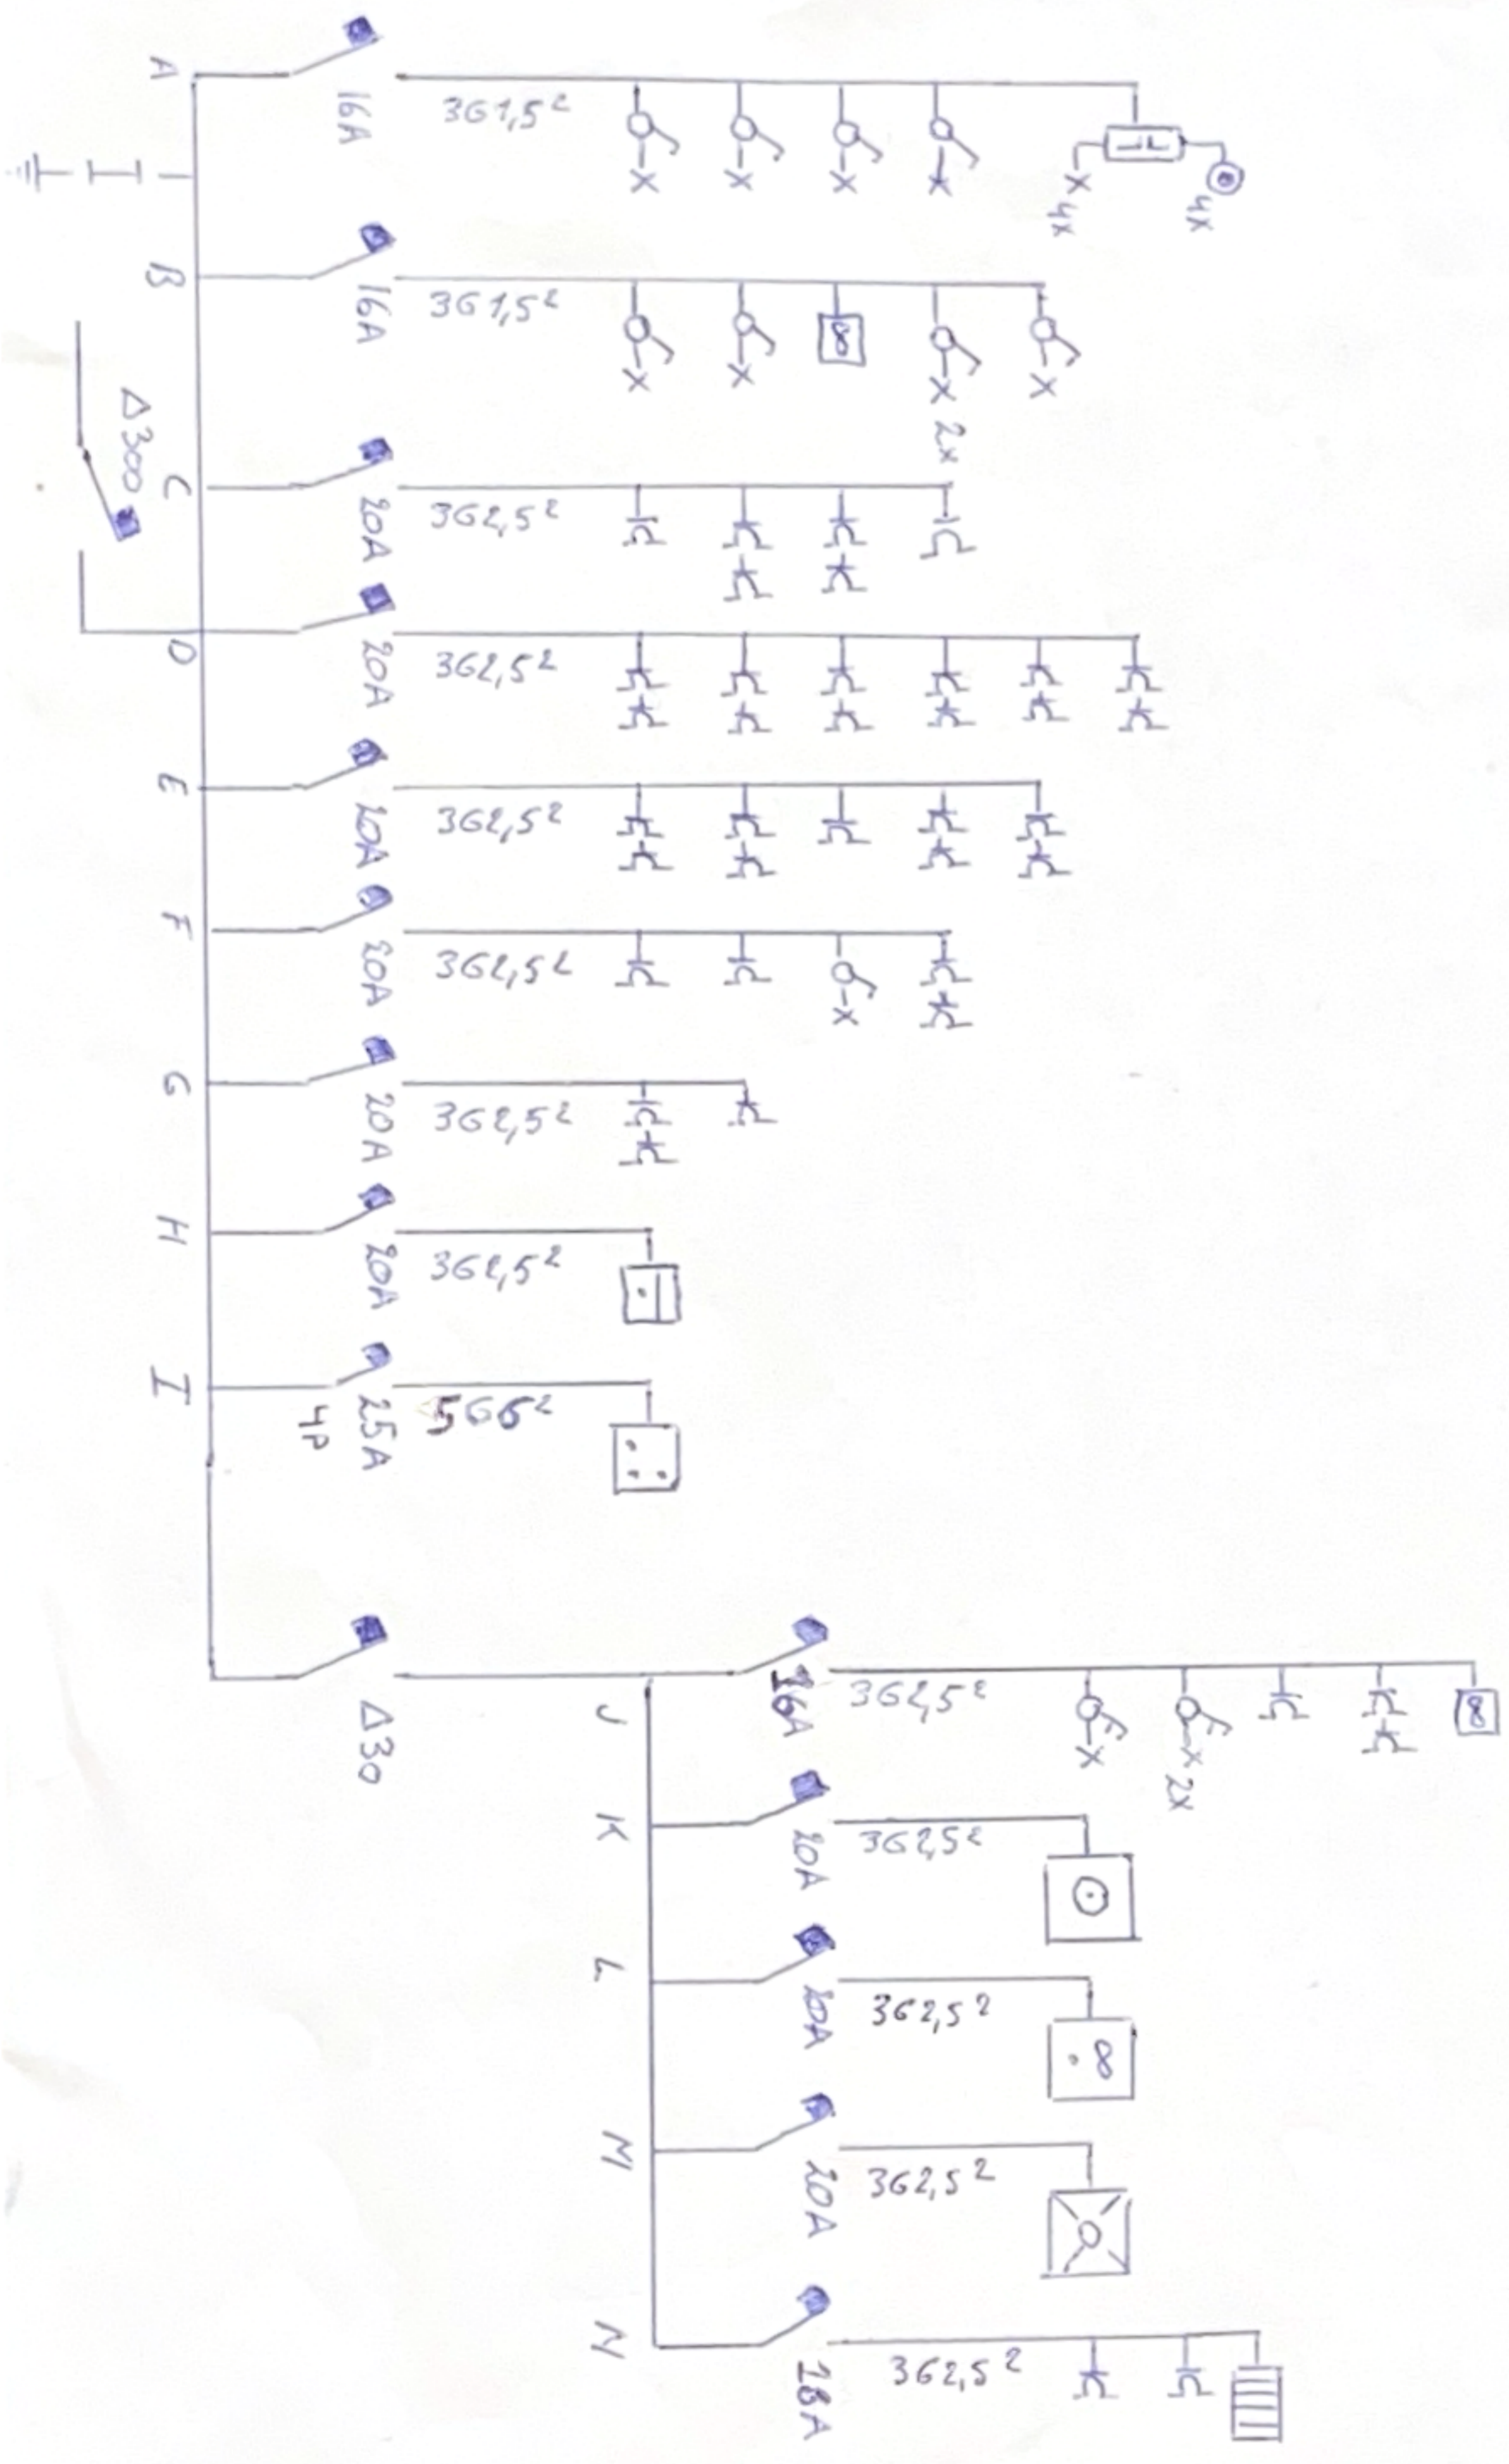

Melkweg van Hoofdaal
L van Buekenhoudtstraat 3
3061 Hoofdaal

03/04/07

