

M102

AIB-VINÇOTTE Belgium, vereniging zonder winstoogmerk  
ERKENDE CONTROLE-INSTELLING  
Maatschappelijke zetel: André Drouartlaan, 29 - B-1160 Brussel  
Tel.: (02) 674 57 11 - Fax: (02) 674 59 59 - Telex: 23166

- AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
- AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
- AV Oost & West Vlanderen : Tel.: 09 244 77 11
- AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resi.



Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk: \_\_\_\_\_

Naam, Voornaam: \_\_\_\_\_

BTW nr: 400 629 591

of identiteitskaartnr: \_\_\_\_\_

Stroomleverancier: \_\_\_\_\_

Meter nr: 4799414 stand: D 53,5  
N 52,8

Wijze van meting:  dag -  tweevoudig -  nachttarief -

VERSLAG nr: P012270255

Lid nr: \_\_\_\_\_ Ontvangstbewijs nr: \_\_\_\_\_

Installatie: Naam: MELKERY

Adres: HOEK MEZENSTRAAT  
BEUKENHOUTSTR 3061 LEEFDAL

Datum onderzoek: 14 03 2003

Eigenaar of aangestelde: Tel.: \_\_\_\_\_

Naam, Voornaam: VANBERLICK

Adres: SNEPPENLAAN 43

Aanvrager: 3080 TERVUREN

Type van bezoek:  270  271  276 AREI Aard installatie:  Nieuwe  Uitbreiding  Wijziging  Bestaande  Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van:  AREI. art.  86  87  88  95  ARAB  T.R.  Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van 400 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: IV 01

Omschrijving aansluiting: ondergrond Kabeltype: EVAVB4 Doorsnede: 4 x 10 mm<sup>2</sup>

Voeding hoofdbord: 5 x 10 mm<sup>2</sup> Aantal borden: 7 Aantal eindstroombanen: 12

Type aardelektrode: Luc Spreidingsweerstand: 15 Ohms Algemeen isolatieniveau: 50 M Ohms

**PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.


INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

pen

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

De hoofddifferentieel was - werd - (niet) - gelood.  
De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 2008 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:  
DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN  
DE INSTALLATIE WAS - MAG - MAG NIET - ONDER SPANNING

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)**

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

De installatie moet vóór \_\_\_\_\_ opnieuw gekeurd worden.  
Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: 9  
VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal  
Naam, Agentnr., Handtekening




M102

A.P. 1 STE VERDIEP M16

MELKERIJ VAN LEEFDAAAL  
HOEK MEZENSSTRAAT  
VAN BEUKENHOUDSTR.  
3061 LEEFDAAAL

Kees Vandenbergh

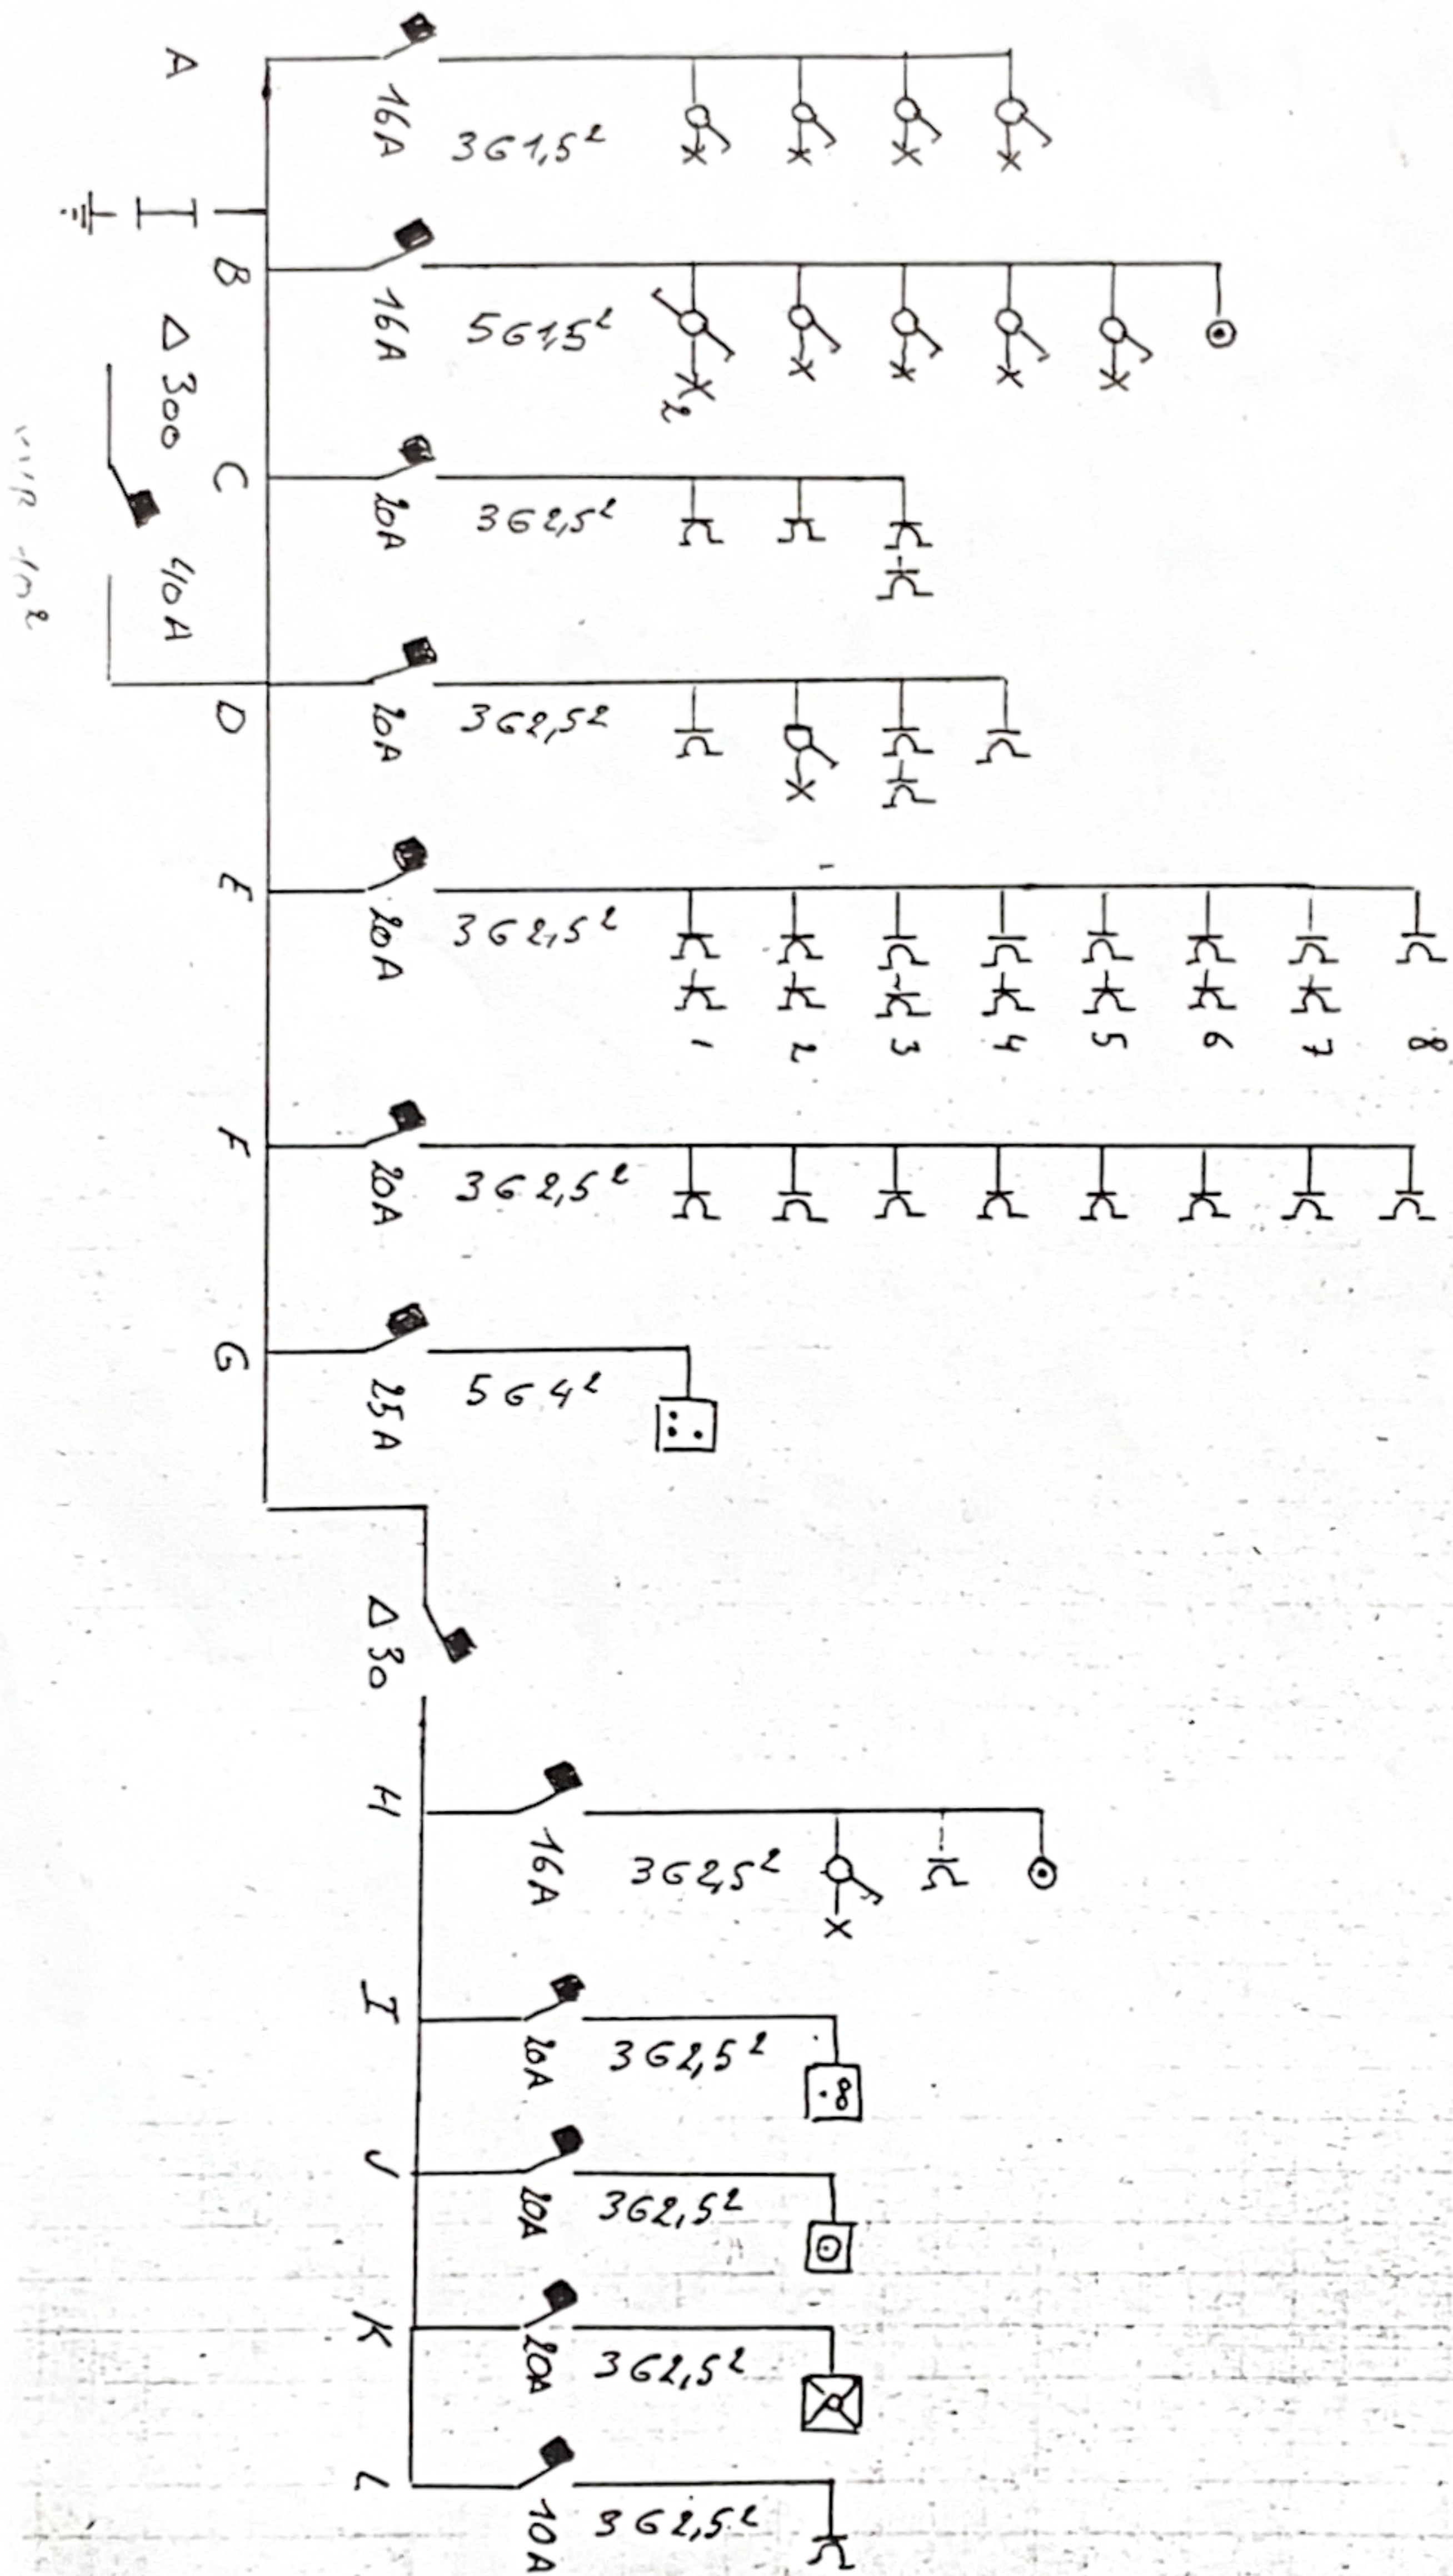

APP M16 1STE VERDIEP.

