

AUTONOME SECURITY CONTROLE VZWErkend **CONTROLEORGANISME**

Maatschappelijke zetel : Ketelstraat 111 – 3454 Rummen

Tel. 0483/429830

E-mail bureel@asc-controle.be

BTW BE 0826-131-776

IBAN BE 32 7512 0493 7802



Agent-bezoeker belast met het onderzoek : VAN EECKHOUDT BART

**VERSLAG VAN EEN HUISHOUEDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING
EN OP ZEER LAGE SPANNING**

AARD ONDERZOEK	VOORSCHRIFTEN
CONTROLEBEZOEK :	BOEK 1 - KB 08/09/2019 6.5.1 t/m 6.5.7.1

1.- IDENTIFICATIE - INLICHTINGEN

* Datum onderzoek	20/8/2021	Verslag nummer	BV 2021-0712
* Adres installatie	Oeverstraat 23H Bte 3L Temse 9140		
* Eigenaar of DNG	Lydie De Mul		
* Installateur	Dragoman Ionut Pastorijstraat 141 Tienen 3300	BTW	BE0670 913 267
* DNB	Fluvius	EAN Code	/
Type van de lokalen	Wooneenheid : huis – appartement gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid exclusief technische lokalen Detail : Zie schema's in bijlage		

2.- BESCHRIJVING VAN DE AANSLUITING

Nominale spanning in Volt	Mono 230 V
Automaat DNB	40 A – gi 2P MAX
Voedingskabel Hoofdbord Ø	XVB 4 x 10 mm ²
Nominale waarde v.d. bescherming v. d. aansluiting	Zie automaat DNB
Type aardelektrode	Pennen

3.- METINGEN EN OPGESTELD MATERIAAL

Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in Ω	13
Algemeen isolatieniveau RI in M Ω	>500
Borden	1
Eindstroombanen	13
Type algemene schakelaar	40A/300mA/4P

4.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BOEK 1 (KB 08/09/2019)

6.5.1 t/m 6.5.7.1

GEEN

Eventuele afwijkingen waarmee rekening gehouden werd : Boek 1 – 8.2.1 + 8.2.2

5.- **BESLUIT**

- 1.- De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het BOEK 1 (KB 08/09/2019)
- De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd uiterlijk op 20/8/2046 alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding voor deze datum.
 - De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting geplaatst bij het begin van de installatie waren ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het(de) ééndraadschema (s) en situatieplan(nen) werd(en) voor gezien getekend.

6.- **UITGEVOERDE CONTROLES**

Onderzoek conform interne **procedures 23** en werkinstructie **E006** op basis van de vermelde voorschriften bij het uitvoeren van het controlebezoek van een huishoudelijke elektrische installatie.

Identificatie meettoestel : Metrel – type 3102

6 a	Controle op de conformiteit van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de voorgelegde schema's.
6 b	Controle van de staat (vastleggingen, beschadigingen....) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel en in het bijzonder voor wat betreft de schakelaars, de stopcontacten, de aansluitingen in de verdeelkasten en verbindingsdozen
6 c	Controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking
6 d	Controle van de werking van differentieelstroominrichtingen via eigen testinrichting
6 e	Controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom tussen 2,5 en 2.75 maal de gevoeligheid van het apparaat.
6 f	De controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd – en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontacten en van de vast opgestelde of verplaatsbare elektrische toestellen met vaste standplaats van klasse I
6 g	Visuele controle van vast of vast opgesteld elektrisch materieel .dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
6 h	Visuele controle van verplaatsbaar elektrisch materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
6 i	De overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

7.- **PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS**

7 a	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht het verslag van het onderzoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie, samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen.
7 b	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.
7 c	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk van personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
7 d	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht, wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

8.- **NOTA'S**

9.- **DE AGENT-BEZOEKER BELAST MET HET ONDERZOEK**

NAAM & handtekening	Van Eeckhoudt Bart
	



20/8/2021
BV2021-0712


Organisme agréé
A.S.C.
Singeljaan 16A
3545 Halen
GSM: 0483 42 98 30
e-mail: bureel@asc-controle.be


Adresse de l'installation électrique
Lydie De Mul
Oeverstraat 23H Boite 3L
9140 Temse

Installateur
Dragoman Ionut
Pastorijstraat 141
3300 Tienen
GSM: 0486 42 46 93
e-mail: dragomaniionut@yahoo.fr
TVA BE 0670.913.267

p. 1/3
Schéma unifilaire
Date: 18-08-21

2 x 230V ~ 50Hz

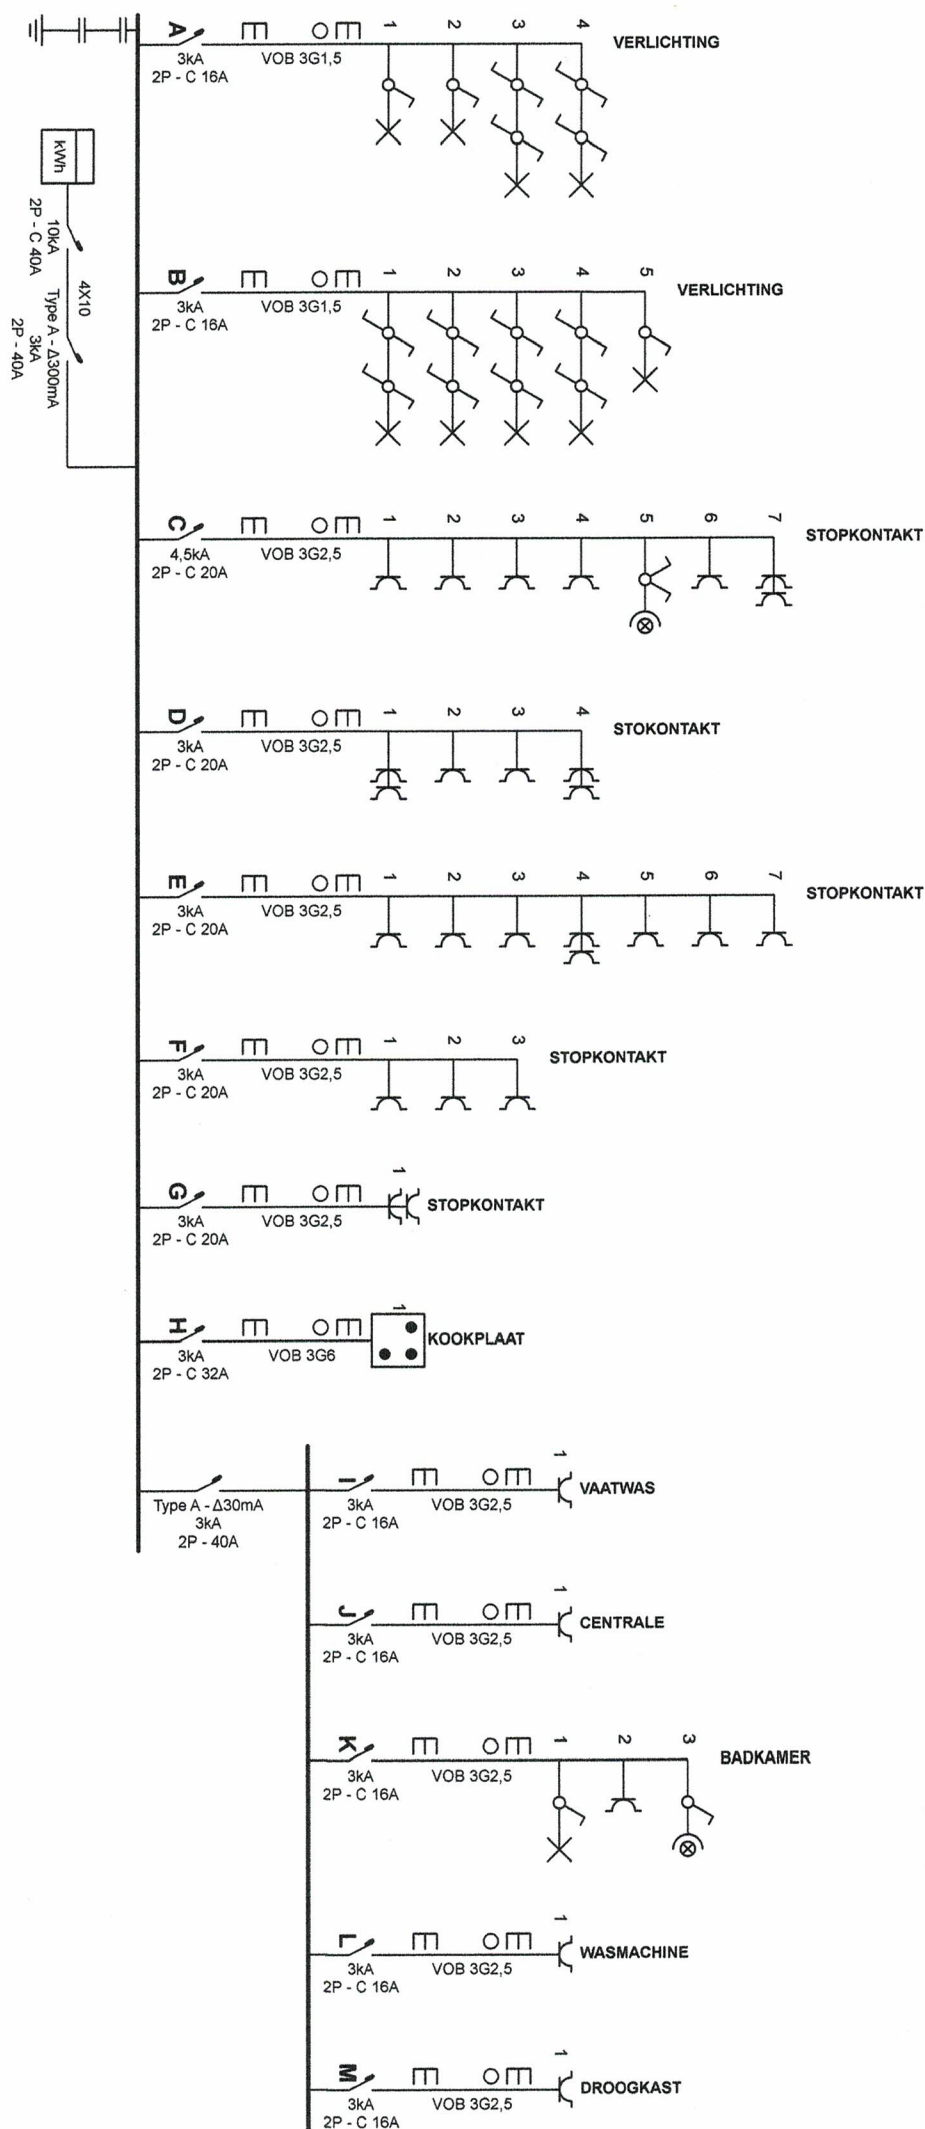

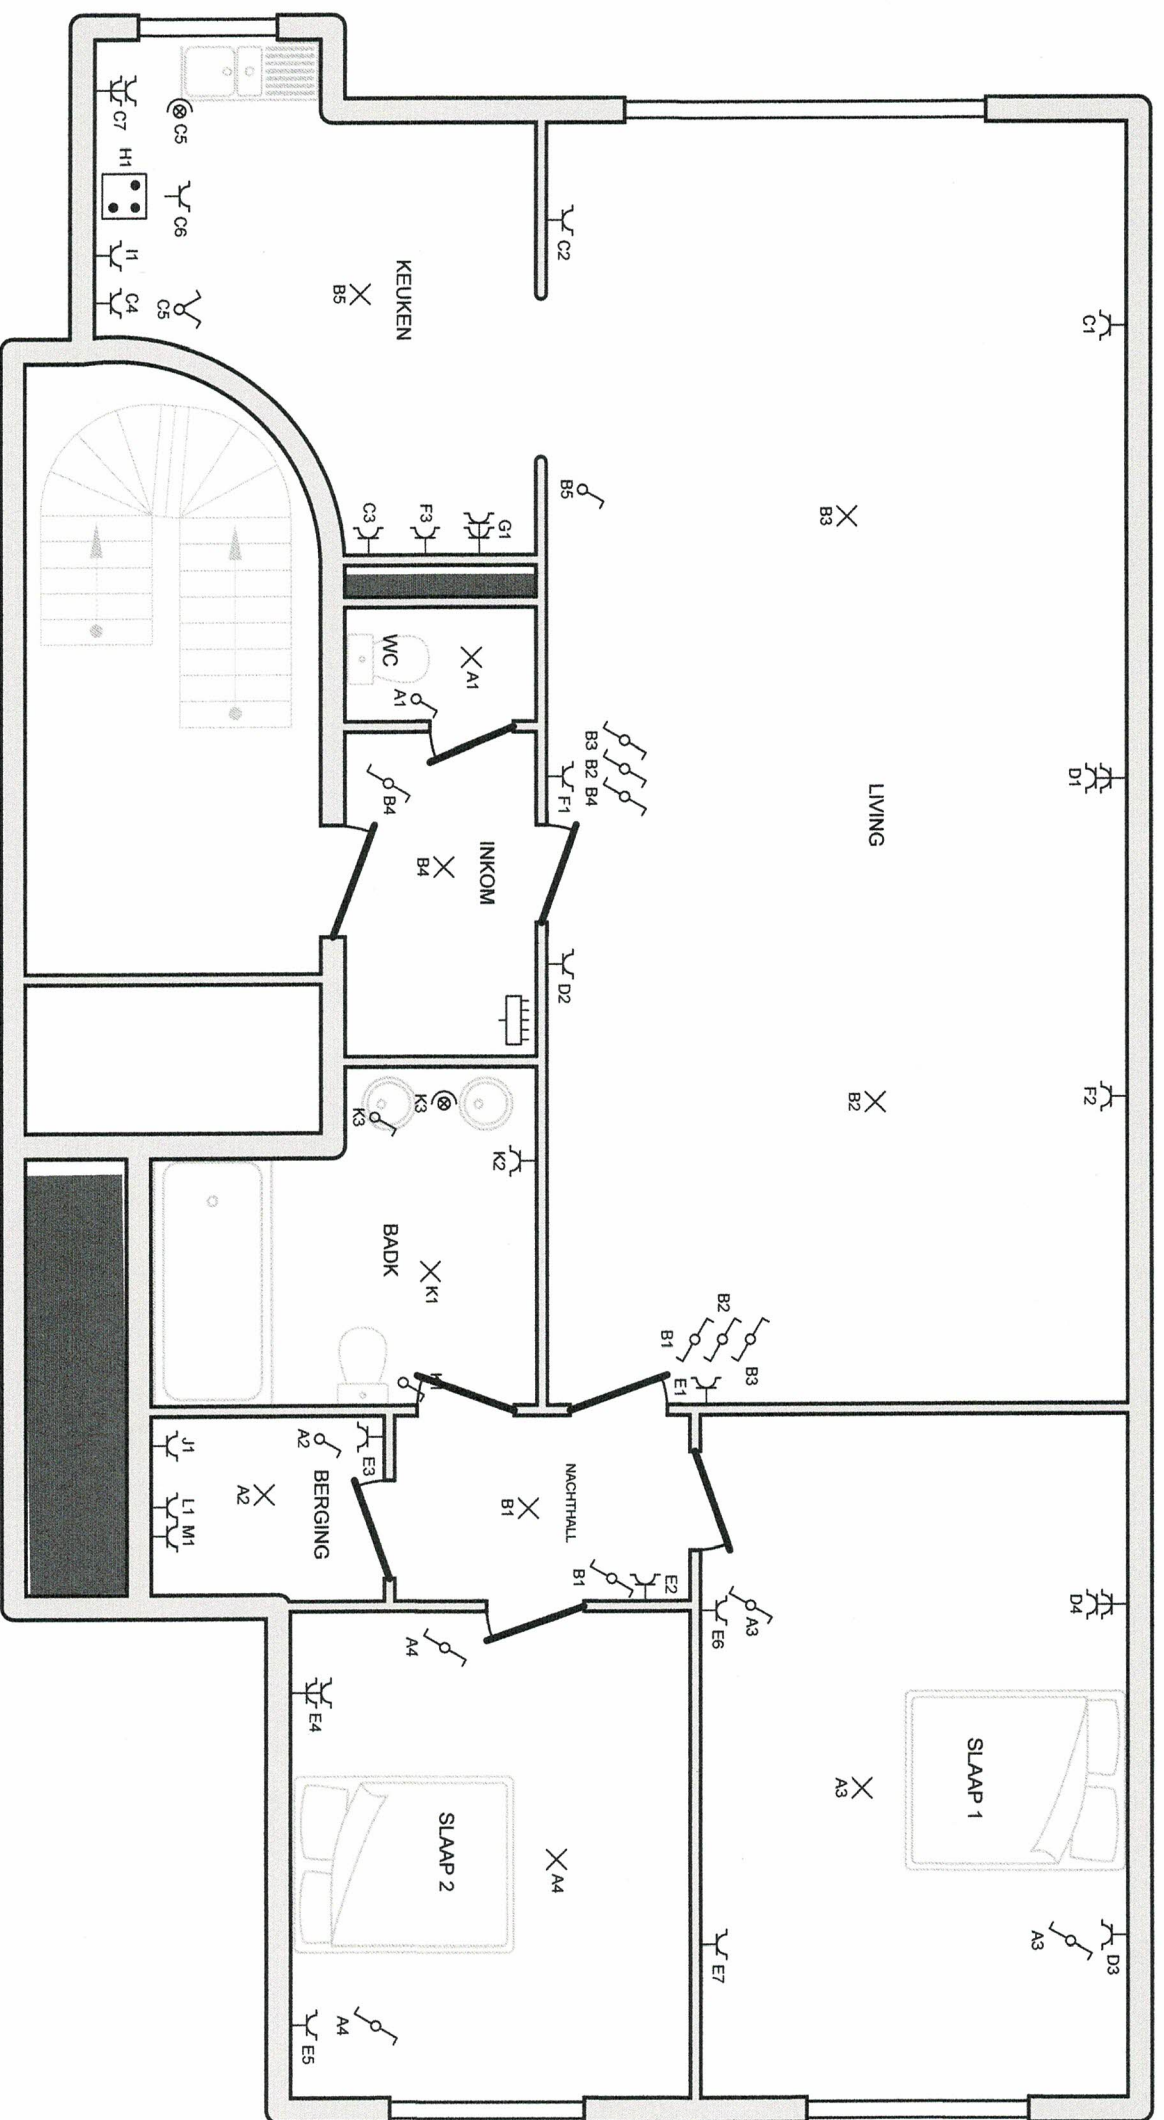

Organisme agréé

A's'c.

Singellaan 16A

3545 Halen

GSM: 0483 42 98 30

e-mail: bureel@asc-controle.be



Adresse de l'installation électrique

Lydie De Mul

Oeverstraat 23H Boite 3L

9140 Temse

Installateur

Dragoman Ionut

Pastorijstraat 141

3300 Tienen

GSM: 0486 42 46 93

e-mail: dragomanionut@yahoo.fr

TVA BE 0670.913.267

[Signature]

p. 2/3

Schéma de position

Date: 18-08-21

2 x 230V ~ 50Hz

- A VERLICHTING
- B VERLICHTING
- C STOPKONTAKT
- D STOKONTAKT
- E STOPKONTAKT
- F STOPKONTAKT
- G STOPKONTAKT
- H KOOKPLAAT
- I VAATWAS
- J CENTRALE
- K BADKAMER
- L WASMACHINE
- M DROOGKAST

Organisme agréé

A¹S¹C,
Singellaan 16A
3545 Halen
GSM: 0483 42 98 30
e-mail: bureel@asc-controle.be



VAN EECKHOUDT BART - ASC

Adresse de l'installation électrique

Lydie De Mul
Oeverstraat 23H Boîte 3L
9140 Temse

Installateur

Dragoman Ionut
Pastorijstraat 141
3300 Tienen
GSM: 0486 42 46 93
e-mail: dragomanionut@yahoo.fr
TVA BE 0670.913.267

p. 3/3
Liste des circuits

Date: 18-08-21

2 x 230V ~ 50Hz